



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Дагестан
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы №6
по г. Кизилорту, Кизилортовскому и Кумторкалинскому районам
РД, с. Кизилорт, ул. Гагарина, 24, тел. 2-18-03

Предписание № 1/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному казенному образовательному учреждению
«Новочиркейская средняя общеобразовательная школа №1»
директору Гаджиевой Уме Исагаджиевне

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по городу
Кизилорту, Кизилортовскому и Кумторкалинскому районам по пожарному надзору
№1 от «11» января 2021 года, статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1994
года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «27» января
2021г. по 11 час. 00 мин. «08» февраля 2021г. проведена плановая проверка
государственным инспектором по г. Кизилорту, Кизилортовскому и
Кумторкалинскому районам по пожарному надзору капитаном внутренней службы
Магомедовым Г.А. МКОУ «Новочиркейская СОШ №1» по адресу:
Кизилортовский район, с. Ново-Чиркей, ул. Комсомольская, 20
совместно с директором школы Гаджиевой У.И.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ
«О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наимено- вание нормативного правового акта Россий- ской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопас- ности, требования кото- рого (ых) нарушены	Срок устра- нения нару- шения обя- зательных требований пожарной безопас- ности	Отметка (подпись) о выпол- нении (указы- вается только выпол- нение)
1	II	III	IV	V
1	Не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил	п 2 (ППР 2020)	до 30 января 2022г.	
2	Не обеспечено проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей	п 9 (ППР 2020)	до 30 января 2022г.	

3	В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации	п. 10 (ППР 2020)	до 30 января 2022г.	
4	Допускается размещение мебели на путях эвакуации (правое учебное крыло) у дверей эвакуационных выходов	п. 16 (ППР 2020)	до 30 января 2022г.	
5	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружной открытой лестницы, предназначенной для эвакуации людей из 2-этажного здания при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 17 (ППР 2020)	до 30 января 2022г.	
6	Допускается блокирование дверей эвакуационных выходов	п. 27 (ППР 2020)	до 30 января 2022г.	
7	Не обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного	п. 30 (ППР 2020)	до 30 января 2022г.	
8	Не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п. 30 (ППР 2020)	до 30 января 2022г.	
9	Допускается эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции (снаружи левого крыла учебного корпуса)	п. 35 (ППР 2020)	до 30 января 2022г.	
10	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (в помещениях кухни)	п. 35 (ППР 2020)	до 30 января 2022г.	
11	Допускается прокладка электрической проводки по горючему основанию (снаружи учебного корпуса трудового класса)	п. 35 (ППР 2020)	до 30 января 2022г.	
12	Допускается прокладка электрической проводки по горючему основанию (потолок складского помещения)	п. 35 (ППР 2020)	до 30 января 2022г.	
13	Допускается прокладка электрической проводки по горючему основанию (потолок 2-го этажа 2-этажного здания)	п. 35 (ППР 2020)	до 30 января 2022г.	
14	Не организовано проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 48 (ППР 2020)	до 30 января 2022г.	
15	Не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и	п. 54 (ППР 2020)	до 30 января	

	эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств		2022г	
16	На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пуско-наладочных испытаний указанных систем	п. 54 (ППР 2020)	до 30 января 2022г	
17	Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 60 (ППР 2020)	до 30 января 2022г	
18	Не обеспечена очистка территории от горючих отходов (мебель, бумага)	п. 73 (ППР 2020)	до 30 января 2022г	
19	Для отопления складского помещения установлена металлическая печь не заводского изготовления	п. 82 (ППР 2020)	до 30 января 2022г	
20	Огнетушители расположены на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя	п. 409 (ППР 2020)	до 30 января 2022г	
21	Высота 2-го эвакуационного выхода из спортивного менее 1,9 метра	п. 6.16 (СНиП 21-01-97) ст. 4 (ФЗ №123)	до 30 января 2022г	
22	При высоте лестницы более 45 см не предусмотрены ограждения с перилами	п. 4.3.4 (СП 1.13130.2009)	до 30 января 2022г	
23	Помещение кухни не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией	п. А.3, А.4 п. 9 табл. А.1 (СП 5.13130.2009)	до 30 января 2022г	
24	Складское помещение не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией	п. 4 табл. А.3 (СП 5.13130.2009)	до 30 января 2022г	
25	Ширина дверей эвакуационных выходов из левого крыла учебного корпуса (сборно-штучной) менее 1,2 метра	п. 6.16 (СНиП 21-01-97) ст. 4 (ФЗ №123)	до 30 января 2022г	
26	На путях эвакуации (коридор из спортзала) для отделки потолка допускается применение горючих материалов (деревянная обшивка)	п. 6.25* (СНиП 21-01-97*) п. 4 ст. 145 табл. 28 (ФЗ №123)	до 30 января 2022г	
27	На путях эвакуации (2-й этаж 2-хэтажного здания) для отделки потолка допускается применение горючих материалов (деревянная обшивка)	п. 6.25* (СНиП 21-01-97*) п. 4 ст. 145 табл. 28 (ФЗ №123)	до 30 января 2022г	
28	В помещениях котельных не предусмотрено автоматическое закрытие быстродействующего запорного клапана на вводе топлива в котельную	п. 14.6 (СНиП II-35-76)	до 30 января 2022г	
29	Допускается транзитная прокладка газопровода по стене здания столовой	п. 6.7.3 (СП 4.13130.2013)	до 30 января 2022г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности, установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества,

руководители федеральных органов исполнительной власти,

руководители органов местного самоуправления,

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций,

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности,

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по г. Кизилюрт,
Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам
по пожарному надзору Магомедов Г.А.



«09» марта 2021г.

Предписание для исполнения получила:

Директор МКОУ «Новочиркейская СОШ №1»
Гаджиева У.И.

_____ (подпись)

«09» марта 2021г.

Постановление № 23
по делу об административном правонарушении

«09» марта 2021г.

г. Кизилорт

Я, государственный инспектор по г. Кизилорт, Кизилортскому и Кумторкалинскому районам по пожарному надзору капитан внутренней службы Магомедов Г. А.

Рассмотрев протокол об административном правонарушении № 48 от «24» февраля 2021г. на должностное лицо:

1. Фамилия, имя, отчество: Гаджиева Ума Исагалиевна
2. Дата и место рождения: 22.04.1956г., с. Галаиты Ножайюртовского района ЧИАССР
3. Адрес, тел.: Кизилортский район, с. Ново-Чиркей, ул. Буйнакского, 4
4. Место работы (учебы): МКОУ «Новочиркейская средняя общеобразовательная школа №1»
5. Занимаемая должность: Директор
6. Зарботная плата (иной заработок): 18.000 рублей
7. Документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ, серия 82-13 №409179, выдан 19.11.2013г. ОУФМС России по РД в Кизилортском районе

с «27» января 2021г. по «08» февраля 2021г. по адресу: Кизилортский район, с. Ново-Чиркей, ул. Комсомольская, 20, на территории и в здании МКОУ «Новочиркейская средняя общеобразовательная школа №1»

нарушила Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР 2020), введенный в действие Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479, другие нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности

а именно:

- Не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил. Основание: п. 2 (ППР 2020);
- Не обеспечено проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей. Основание: п. 9 (ППР 2020);
- В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Основание: п. 10 (ППР 2020);
- Допускается размещение мебели на путях эвакуации (правое учебное крыло) у дверей эвакуационных выходов. Основание: п. 16 (ППР 2020);
- Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружной открытой лестницы, предназначенной для эвакуации людей из 2-этажного здания при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Основание: п. 17 (ППР 2020);
- Допускается блокирование дверей эвакуационных выходов. Основание: п. 27 (ППР 2020);
- Не обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного. Основание: п. 30 (ППР 2020);
- Не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Основание: п. 30 (ППР 2020);
- Допускается эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции (снаружи левого крыла учебного корпуса). Основание: п. 35 (ППР 2020);
- Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (в помещениях кухни). Основание: п. 35 (ППР 2020);

- Допускается прокладка электрической проводки по горючему основанию (снаружи у корпуса трудового класса). Основание п. 35 (ППР 2020);
- Допускается прокладка электрической проводки по горючему основанию (потолок складского помещения). Основание п. 35 (ППР 2020);
- Допускается прокладка электрической проводки по горючему основанию (потолок 2-го этажа 2-этажного здания). Основание п. 35 (ППР 2020);
- Не организовано проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Основание п. 48 (ППР 2020);
- Не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Основание п. 54 (ППР 2020);
- На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пуско-наладочных испытаний указанных систем. Основание п. 54 (ППР 2020);
- Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. Основание п. 60 (ППР 2020);
- Не обеспечена очистка территории от горючих отходов (мебель, бумага). Основание п. 73 (ППР 2020);
- В складском помещении установлена металлическая печь не заводского изготовления. Основание п. 82 (ППР 2020);
- Огнетушители расположены на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя. Основание п. 409 (ППР 2020);
- Высота 2-го эвакуационного выхода из спортивного манежа 1,9 метра. Основание п. 6.16 (СНиП 21-01-97), ст. 4 (ФЗ №123);
- При высоте лестниц более 45 см не предусмотрены ограждения с перилами. Основание п. 4.3.4 (СП 1 13130.2009);
- Помещение кухни не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. Основание п. А.3, А.4 п. 9 табл. А.1 (СП 5 13130.2009);
- Складское помещение не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. Основание п. 4 табл. А.3 (СП 5 13130.2009);
- Ширина дверей эвакуационных выходов из ледового крыла учебного корпуса (сборно-щитовой) менее 1,2 метра. Основание п. 6.16 (СНиП 21-01-97), ст. 4 (ФЗ №123);
- На путях эвакуации (коридор из спортзала) для отделки потолка допускается применение горючих материалов (деревянная обшивка). Основание п. 6.25* (СНиП 21-01-97*), п. 4 ст. 145 табл. 28 (ФЗ №123);
- На путях эвакуации (2-й этаж 2-этажного здания) для отделки потолка допускается применение горючих материалов (деревянная обшивка). Основание п. 6.25* (СНиП 21-01-97*), п. 4 ст. 145 табл. 28 (ФЗ №123);
- В помещениях котельных не предусмотрено автоматическое закрытие быстродействующего запорного клапана на вводе топлива в котельную. Основание п. 14.6 (СНиП П-35-76);
- Допускается транзитная прокладка газопровода по стене здания столовой. Основание п. 6.7.3 (СП 4 13130.2013).

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34, п. 1 ч. 1 ст. 29.9, ст. 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и принимая во внимание пункт 1 части 1 статьи 4.2 КоАП РФ, раскаяние лица, совершившего административное правонарушение

Постановил:

Должностное лицо Гаджиеву Уму Исагалиевну
(Фамилия, имя, отчество)

в соответствии с протоколом №48 составленным государственным инспектором по с. Кизилюрт, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам по пожарному надзору капитаном внутренней службы Магомедовым Г.А.

1000000

Нарушение стандартов, норм и правил пожарной безопасности
правила противопожарного режима в РФ (ППР 2020)

признать виновной в совершении административного правонарушения предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ, в связи с чем подвергнуть административному наказанию в виде административного штрафа в размере: 6.000 (шесть тысяч) рублей

Объявить, что в соответствии со ст. 30.1, 30.3 КоАП РФ, настоящее постановление в течении 10-ти суток может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу или в районный суд по месту рассмотрения дела: главному государственному инспектору по г. Кизилорт, Кизилортскому и Кумторкалинскому районам по пожарному надзору по адресу: г. Кизилорт, ул. Гагарина, 24 или в Кизилортский районный суд по адресу: г. Кизилорт, ул. Гагарина, 22

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60-ти дней со дня вступления данного постановления в законную силу.

Сумма штрафа должна быть уплачена на расчетный счет: 021006430000000010300. Банк: ГРКЦ ИБ Банка России Республики Дагестан г. Махачкала; БИК 018209001; ИНН 0562059034; КПП 057201001; ОКТМО 82626000; КБК 17711601201010004140; получатель: УФК по РД (ГУ МЧС России по РД)

Квитанцию об уплате штрафа необходимо предоставить должностному лицу органа ГПН, вынесшего постановление, только в этом случае постановление будет считаться исполненным.


В случае неуплаты административного штрафа в добровольном порядке, на основании части 5 статьи 32.2 КоАП РФ, он будет взыскан принудительно через судебного исполнителя.


В соответствии частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок влечет административную ответственность в виде штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток.

При отсутствии у должностного лица, вынесшего постановление, документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа до «20» мая 2021г., соответствующие материалы будут направлены судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Также «20» мая 2021г. в 10 ч 00 мин. по адресу: г. Кизилорт, ул. Гагарина, 24, 3-й этаж, кабинет №6 в отношении Вас будет составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ.

Подпись лица, вынесшего постановление:

 Г.А. Магомедов

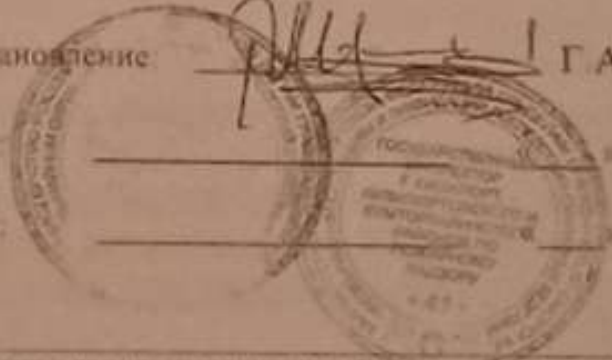

Постановление мне объявлено _____ 20__ г.

Копию постановления получил _____ 20__ г.

(направлено по почте заказным письмом № _____ от _____)

Постановление вступает в законную силу: «20» марта 2021г.

Срок предъявления к исполнению до: «20» мая 2021г.

Отметка об исполнении постановления

Постановление № _____ от « _____ » _____ 20__ г. исполнено

(номер финансового документа)



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

Директору
МКОУ «Новочиркейская СОШ №1

Гаджиевой У.И.

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы №6 по г. Кизилорт,
Кизилортскому и Кумторкалинскому районам

ул. Гагарина, 24, г. Кизилорт, 368121
телефон (факс): 2-18-03 (код: 87234)
E-mail: mchs.ond4@mail.ru

09.03.2021 № 186-4-9

На № _____ от _____

Представление

об устранении причин и условий способствующих
совершению административного правонарушения

Я, государственный инспектор по г. Кизилорт, Кизилортскому и Кумторкалинскому районам по пожарному надзору капитан внутренней службы Магомедов Г.А.

рассмотрев материалы на должностное лицо: директор МКОУ «Новочиркейская средняя общеобразовательная школа №1» Гаджиева Ума Исагаджиевна

находящееся по адресу: Кизилортский район, с. Ново-Чиркей, ул. Комсомольская, 20

Материалами установлено, что с «27» января 2021г. по «08» февраля 2021г. по адресу Кизилортский район, с. Ново-Чиркей, ул. Комсомольская, 20, на территории и в здании МКОУ «Новочиркейская СОШ №1» Гаджиева У.И. нарушила Правила противопожарного режима в РФ (ППР 2020), введенный в действие Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479, другие нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности

а именно

- Не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил. Основание: п. 2 (ППР 2020).
- Не обеспечено проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей. Основание: п. 9 (ППР 2020).
- В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Основание: п. 10 (ППР 2020).
- Допускается размещение мебели на путях эвакуации (правое учебное крыло) у дверей эвакуационных выходов. Основание: п. 16 (ППР 2020).
- Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружной

- открытой лестницы, предназначенной для эвакуации людей из 2-этажного здания при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Основание п. 17 (ППР 2020).
- Допускается блокирование дверей эвакуационных выходов. Основание п. 27 (ППР 2020).
 - Не обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее одного фонаря на каждого дежурного. Основание п. 30 (ППР 2020).
 - Не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Основание п. 30 (ППР 2020).
 - Допускается эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции (снаружи левого крыла учебного корпуса). Основание п. 35 (ППР 2020).
 - Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями, предусмотренными конструкцией (в помещениях кухни). Основание п. 35 (ППР 2020).
 - Допускается прокладка электрической проводки по горючему основанию (снаружи учебного корпуса трудового класса). Основание п. 35 (ППР 2020).
 - Допускается прокладка электрической проводки по горючему основанию (потолок складского помещения). Основание п. 35 (ППР 2020).
 - Допускается прокладка электрической проводки по горючему основанию (потолок 2-го этажа 2-этажного здания). Основание п. 35 (ППР 2020).
 - Не организовано проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Основание п. 48 (ППР 2020).
 - Не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Основание п. 54 (ППР 2020).
 - На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пуска-наладочных испытаний указанных систем. Основание п. 54 (ППР 2020).
 - Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. Основание п. 60 (ППР 2020).
 - Не обеспечена очистка территории от горючих отходов (мебель, бумага). Основание п. 73 (ППР 2020).
 - В складском помещении установлена металлическая печь не заводского изготовления. Основание п. 82 (ППР 2020).
 - Огнетушители расположены на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя. Основание п. 409 (ППР 2020).
 - Высота 2-го эвакуационного выхода из спортивного менее 1,9 метра. Основание п. 6.16 (СНиП 21-01-97), ст. 4 (ФЗ №123).
 - При высоте лестниц более 45 см не предусмотрены ограждения с перилами. Основание п. 4.3.4 (СП 1.13130.2009).
 - Помещение кухни не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. Основание п. А.3. А.4 п. 9 табл. А.1 (СП 5.13130.2009).
 - Складское помещение не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. Основание п. 4 табл. А.3 (СП 5.13130.2009).
 - Ширина дверей эвакуационных выходов из левого крыла учебного корпуса (сборно-щитовой) менее 1,2 метра. Основание п. 6.16 (СНиП 21-01-97), ст. 4 (ФЗ №123).
 - На путях эвакуации (коридор из спортзала) для отделки потолка допускается применение горючих материалов (деревянная обшивка). Основание п. 6.25* (СНиП 21-01-97*), п. 4 ст. 145 табл. 28 (ФЗ №123).
 - На путях эвакуации (2-й этаж 2-этажного здания) для отделки потолка допускается применение горючих материалов (деревянная обшивка). Основание п. 6.25* (СНиП 21-01-97*), п. 4 ст. 145 табл. 28 (ФЗ №123).
 - В помещениях котельных не предусмотрено автоматическое закрытие быстродействующего запорного клапана на вводе топлива в котельную. Основание п. 14.6 (СНиП II-35-76).
 - Допускается транзитная прокладка газопровода по стене здания столовой. Основание п. 6.7.3 (СП 4.13130.2013).

Ком совершено административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34, 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

В течение месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление. В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения предусмотрена административная ответственность. В случае не представления сведений о принятых мерах Отделом ИД и ПР №6 по городу Кизилорт Кизилортскому и Кумторкалинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД в отношении Вас, «12» апреля 2021 года в 10 час 00 мин по адресу: г. Кизилорт ул. Гагарина, 24, 3-й этаж, кабинет №6 будет составлен протокол об административном правонарушении по статье 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Государственный инспектор
по г. Кизилорт, Кизилортскому и
Кумторкалинскому районам
по пожарному надзору



Г.А. Магомедов

Представление получила:

Директор
МКОУ «Новочиркейская СОШ №1»

У.И. Гаджиева

«09» марта 2021г.